

T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU  
KARAR

Toplantı Tarihi ve No :27.06.2022-356

Toplantı Yeri: BAFRA

Karar Tarihi ve No :27.06.2022- 8564

Sinop ili, Merkez İncedayı Mahallesi, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.09.2019 tarihli ve 6463 sayılı kararı ile sınırları revize edilen 3.derece arkeolojik sit alanı içinde kalan özel mülkiyete ait 733 ada 2 parselde yeni yapılanma talebi doğrultusunda, Müze Müdürlüğünce yapılan sondaj kazısı sonuçlarına ait bilgi ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 23.05.2022 tarihli ve 2526553 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.09.2019 tarihli ve 6463 sayılı, 27.02.2020 tarih ve 6831 sayılı kararları, Sinop Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.06.2022 tarihli ve 114401 sayılı kurum görüşü yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 20.06.2022 tarihli ve 474 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop ili, Merkez İncedayı Mahallesi, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.09.2019 tarihli ve 6463 sayılı kararı ile sınırları revize edilen 3.derece arkeolojik sit alanı içinde kalan özel mülkiyete ait 733 ada 2 parselde sondaj kazısında açığa çıkarılan ve vaziyet planına işlenen, A açmasına ait *Hypocaust Sistemi, Hypocaust-2(külhan), duvar kalıntısı-1 ve 2*, C açmasına ait *havuz yapısı, su kanalı, künk ve duvar kalıntısı-3*'ün 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında "**korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı**" olarak tescil edilmesine, kalıntıların koruma grubunun -I- olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, duvar kalıntısı-1'in diğer kalıntılara göre daha alt kotta kaldığı ve tehlike arz ettiği anlaşıldığından, rölövesi alındıktan sonra üzerinin jeotekstil malzeme ile kapatılarak korunmasının uygun olacağına, 733 ada 2 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı kalıntısı bulunmaktadır" şerhinin konulmasına ve şerhin konulduğuna dair bilgi-belgenin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, yeni yapılanma konusunun, parselle ilişkin yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik talebin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmasından sonra değerlendirilebileceğine karar verildi.


ASLI GİBİDİR

İNCEDAYI MAHALLESİ 733 ADA, 2 PARSEL

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)			ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:
İLİ:	İLÇESİ:	MAHALLE, KÖY VEYA MEVKİİ		ANITSAL	
SİNOP	MERKEZ	İNCEDAYI		ÇEVRESEL	
SOKAK VE KAPI NO	KADASTRO			ÇEVREYE AYKIRI	
	PAFTA:	ADA:	733	PARSEL:	2
ADI:	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI:	GEÇ ROMA
ANTİK KALINTILAR					

GENEL TANIM: Sinop, Kefevi Mahallesi 92 ada, 29 parseldeki hamamın hypocaust sistemi, sarnıcı ve duvar yapısı, mozaik, su kanallarıdır.

KORUMA DURUMU	İYİ	TAŞIYICI YAPI	DIŞ YAPI	ÜST YAPI	İÇ YAPI	SÜSLEME ELEMANLARI	RUTUBET	YOK
	ORTA							İZİ VAR
	FENA							ÖNEMLİ

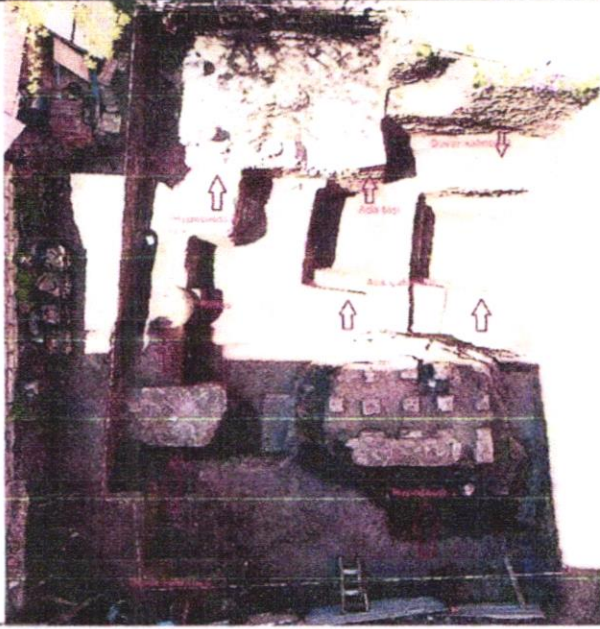

GOZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ: BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM

**Hypocaust Sistemi:**  
20-25 cm. kalınlığında horasan harç üzerine yapılmış, üst kısmı yanık tabakadan oluşan sistemin ana zemin taşıyıcı amaçla yanık tabakanın üst kısmı tuğla payelerden oluşmaktadır. 1.10 m. x 3.30 m. ebatları korunmuş diğer kısımlarda bulunan tabanlı zemin tahribata uğrayarak dikümlü halde kırıncıca çökmiş ve kontrolü bir biçimde kalmamıştır. Zemin altında bulunan taşıyıcı olarak kullanılan tuğla payelerin yüksekliği 1.50 Cm. ebatları ise 26 x 26 cm. dir.

**Tahribata uğrayan kısım hypocaust 1 sisteminin praef rium (Külhan) kısmıyla bağlantılı olduğu düşünülmektedir.**

**Hypocaust-2 (Külhan):**  
3.25 x 3.60 m ebatlarında alan korunmuş halde tespit edilmiştir. Bu alan hypocaust sisteminin ısıtmak için kullanılan yakıt alanı (külhan) olarak kullanılmıştır. Sinop ilinde ada kayası olarak tabir edilen yüksek ısıya dayanıklı kayanın da bu alanda tespit edilmesinden anlaşılmaktadır.

İlik ve sıcak mekanları ısıtmak amacıyla kullanılan bu kısımda duvar çöplerinde yer alan dikörtgen prizme şeklinde tubulus denilen iç boş tuğlalara desteklenmiştir.

**Duvar-1:**  
180 cm. boyunda 80 cm. genişliğinde 90 cm. yüksekliğinde Kuzey-Güney yönlü duvar kalıntısı 6 sıra taş dizilişle yapılmıştır. Yol kotundan 4 m. üzerinde derinliğe ulaşmaktadır. Toprak harçtan yapılmış duvar yapısının mahyeyi anlaşılamamıştır.

**Duvar-2:**  
A Açması güney kesitinde tespit edilen Duvar-2 yapısı dağlık serpmeye sıva içeren düzgün taş sırasının Kuzey-Güney aksli 1.70 boyunda, 75 cm. yüksekliğinde, 1.10 m. kalınlığında 6 sıra taştan oluşmuş ve bölge parsel olan 3 parselde doğru uzanmış görünümündedir.

**Havuz:**  
4.00m. x 1.35-1.90 m. ebatlarında horasan harç üzerine özel keramik döşeme hazırlanarak zemin oluşturulmuş yanlarında oval olarak yukarıya doğru hidrolik harç ile yükselen yapının korunan harçlı kısmı 35 cm. kadar tespit edilmiştir.

Havuz olarak değerlendirildiği yazının ortası tahrip edilmiş, tahrip gören alandan su kanalı geçmektedir. Zemin oluşturulan keramikler 55 cm. x 85 cm. olarak tespit edilmiştir.

**Su Kanalı:**  
4.50 m. boyunda, 65 cm. genişliğinde içten içe 25 cm. genişliğinde içi hidrolik harçlı olan su kanalı olan havuz alt kısmında olan bölümü kapak olarak havuz dışında kalan kısmı tıca kapaklı halde korunmuştur. Kanalı güney kesimindeki boyunda 40 x 40 cm. ölçülerinde kaba la su sağlığını hazne bulunmuş, haznenin kanala biterik bal mundu su akımını sağlayan oluk bulunmaktadır. Ancak kanala suyun nereden geldiği tespit edilememiştir.

**Kirik:**  
75 cm. boyunda 16 cm. genişliğinde olan kırık yapısı tek parça olarak su kanalı güneyine doğru batı aksli olarak tespit edilmiştir.

**Duvar-3:**  
Havuzun alt kısmından itibaren başlayarak, 2.65 boyunda, 50 cm. genişliğinde, 60-110 cm. yüksekliğinde kuzey-güney aksli olan duvar güney bitiminde doğuya doğru dönmektedir. Doğru Batı yönlü olarak ise 115 cm. 45-65 cm. genişliğindedir. Duvarın orta kısmında batıya doğru dönen bir kısmında ise 90 cm. uzunluğunda, 35 cm. genişliğinde bir duvar kalıntısı daha bulunmaktadır.

TEKNİK BİLGİLER

SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON

ORJİNAL KULLANIMI: Hamam, Havuz ve Konut Kalıntıları

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

ONERİLEN KULLANIMI: Konut Kompleksi

Hazırlayan: Denizhan DEMİROĞLU  
Arkeolog

Kontrol Eden: Hamdiye Ç. ÇAKIROĞLU  
Müze Müdürü

ESCİL KAHANI

ASLI GİBİDİR

REVİZYON

İYİGÜN BULUNDU  
Sinop Kültür Varlıkları  
Koruma Bölge Kurulu  
27.06.2022 gün ve ...5564...  
sayılı karar ekidir.

Kurtuluş ÖZCELİK  
Müdürü

D N 5710/22