

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No :01.03.2024-416
Karar Tarihi ve No :01.03.2024-10419
Dosya No :72.01.60

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Batman ili, Beşiri ilçesi, Ayrancı (Deyrakira) Köyünde bulunan, I. Grup yapı olarak tescilli Mor Kuryakus Manastırının korunma alanı sınırları içerisinde tapulama harici alanda yer alan Manastır Çeşmesinin tescil önerisine ilişkin; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.06.1991 gün ve 796 sayılı Mor Kuryakus Manastırı tescil kararı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2022 gün ve 9684 sayılı Mor Kuryakus Manastırı korunma alanı belirleme kararı, çeşmenin tesciline yönelik kurum görüşlerinin istendiği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 22.02.2024 tarih ve 4803898 sayılı yazısına istinaden iletilen; Batman İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün 26.02.2024 tarih ve 24633 sayılı yazısı, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 28.02.2024 tarih ve 600265 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 28.02.2024 tarih ve 2570540 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Batman ili, Beşiri ilçesi, Ayrancı (Deyrakira) Köyünde bulunan, I. Grup yapı olarak tescilli Mor Kuryakus Manastırının korunma alanı sınırları içerisinde tapulama harici alanda yer alan Manastır Çeşmesinin 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. Maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun I.(Birinci) Grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-Manastır Çeşmesinin tapulama harici alanda kaldığı ve tapulama harici alanda kültür varlığı şerhi yapılamadığından "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin" Tescil İşlemlerine ilişkin 8. maddesinin (d ve e) bentleri gereğince, bu alanda yeni bir sınırlandırma veya parsel ihdası yapıldığında Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine;

-Manastır Çeşmesinin I. Grup yapı olarak tescilli Mor Kuryakus Manastırının korunma alanı sınırları içerisinde yer aldığından yeni bir korunma alanı belirlenmesine gerek olmadığına,

-Manastır Çeşmesi ve Mor Kuryakus Manastırının Korunma Alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz, tevhit, yeni parsel ihdası, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine,

-Manastır Çeşmesi ile ilgili can ve mal güvenliğine yönelik önlemlerin ilgili idarelerce alınmasına; çeşmenin kapsamlı onarımına temel oluşturacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ilgili idarelerce ivedilikle hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine karar verildi.

İli
İlçesi
Mah/Köy
Alan

BATMAN
BEŞİRİ
AYRANCI (DEYRAKİRA)
MANASTIR ÇEŞMESİ


Ek-2

Çeşme Ada/Parsel : KADASTRO DIŞI ALAN

T.C.
Uyubakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
01.09.2024...tarih ve 10419
Sayılı Karar Eki dir.



3000

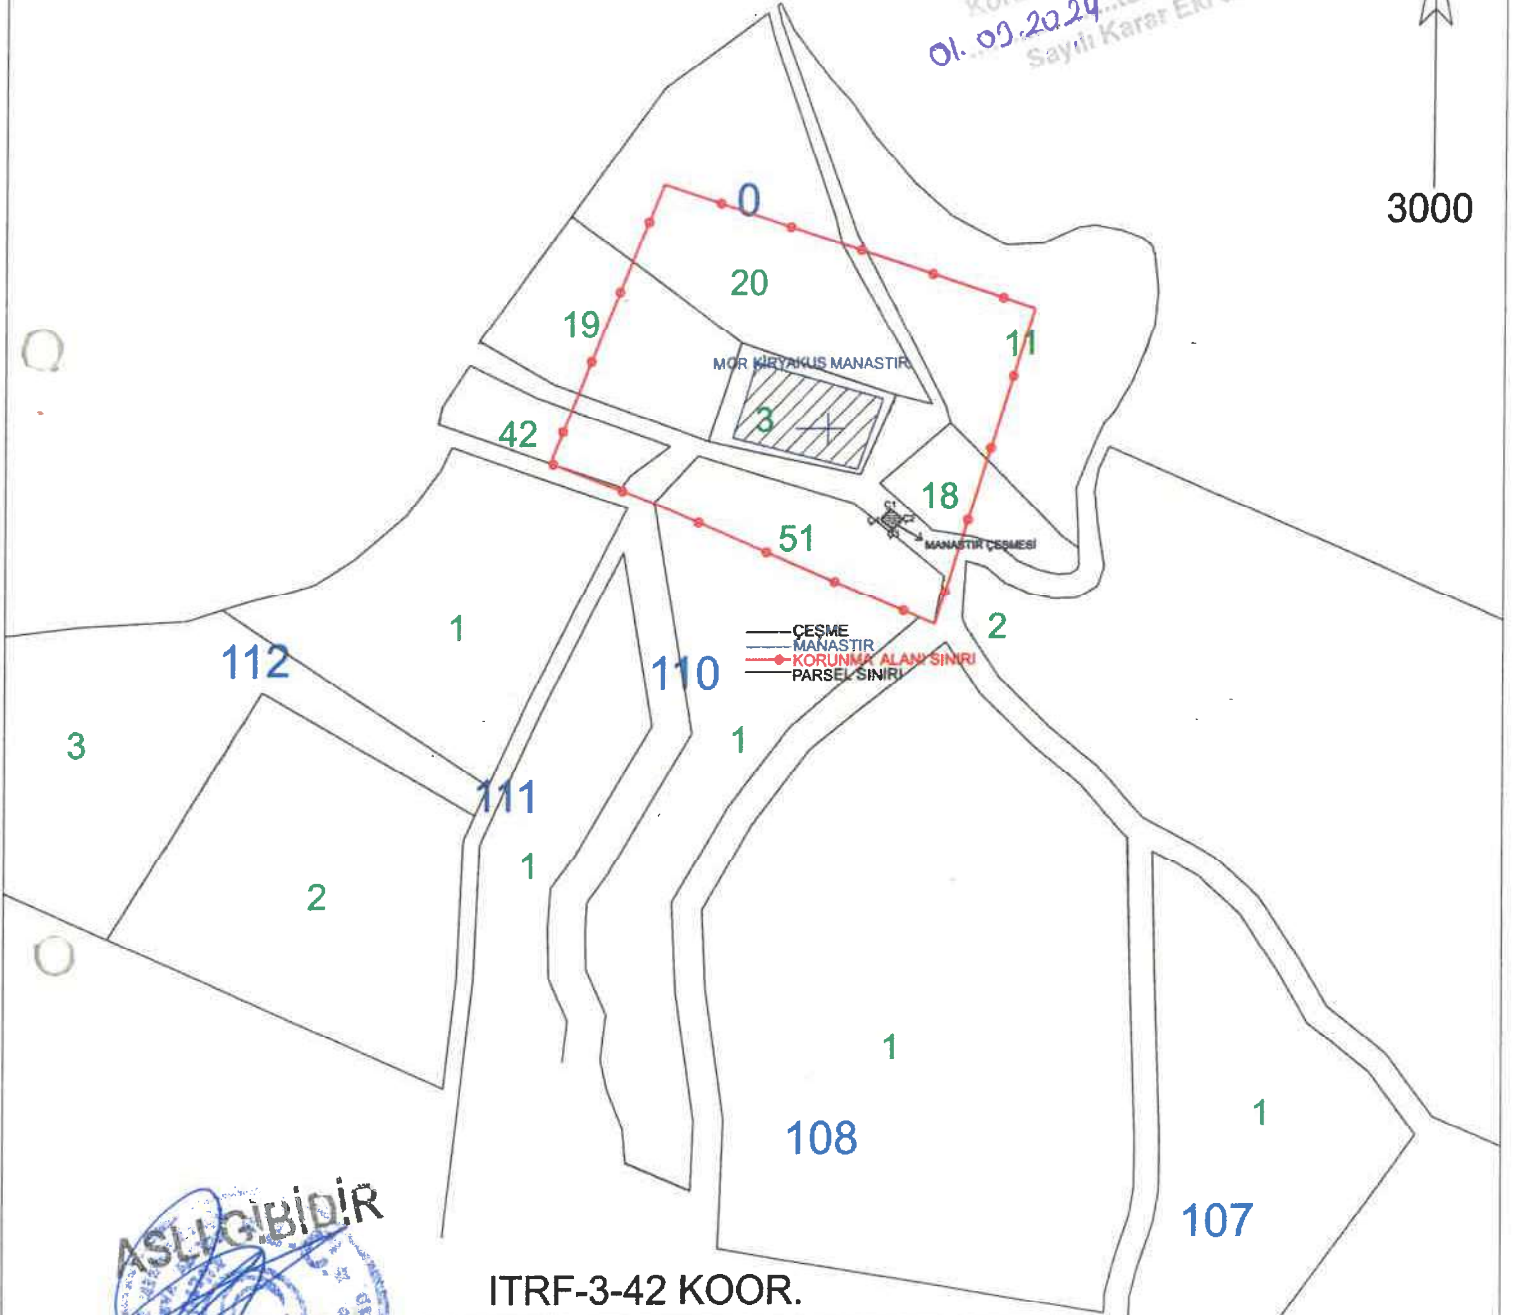

ASLI GIBİDİR

ITRF-3-42 KOOR.

Nokta No	Y	X
Ç1	436798.594	4194522.402
Ç2	436803.353	4194518.280
Ç3	436799.440	4194514.214
Ç4	436794.557	4194518.035

Mehmet ÖZKAYA
Harita Mühendisi

İ. B. [Signature]